

Fax an 0771 8005-100

E-Mail an [pumpstation@mall.info](mailto:pumpstation@mall.info)

# Projektbogen Pumpen- und Anlagentechnik Teil 1/2

Webcode M6001 

<b>Fragebogen zur Bemessung, Planung und Angebotserstellung</b>		<b>Datum</b>	
<b>Rückfragen</b>	<input type="checkbox"/> Bitte um Kontaktaufnahme zur technischen Klärung von Pumpwerken		
<b>Projektdaten</b>			
Projektart	<input type="checkbox"/> Industrie/Gewerbe	<input type="checkbox"/> Kommune	<input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/> Sonstiges
Projekt		PLZ / Ort	
<b>Ansprechpartner</b>			
Firma / Behörde		Name	
Telefon		Mobil	
E-Mail		PLZ	
Straße		Ort	

<b>Fördermedium / Fördermenge</b>			
<input type="checkbox"/> Abwasser aus Abscheideranlage	Menge <input type="text"/> l/s	<input type="text"/> Nenngröße	
<input type="checkbox"/> Abwasser fäkalienfrei (Grauwasser)	Menge <input type="text"/> l/s	<input type="text"/> Stück Waschbecken	<input type="text"/> Stück Bodenablauf
		<input type="text"/> Stück Dusche	
<input type="checkbox"/> Abwasser fäkalienhaltig (Schwarzwasser)	Menge <input type="text"/> l/s	<input type="text"/> Stück WC	Alternativ Anzahl Einwohner <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Niederschlagswasser	Menge <input type="text"/> l/s		
	Bezeichnung (z. B. Pflaster)	m <sup>2</sup>	Regenspende l/(s x ha) (falls bekannt)

<b>Druckrohrleitung</b>			
Länge <input type="text"/> m	Höhenunterschied <input type="text"/> m (von der Zulauftiefe zum höchsten Punkt der Druckrohrleitung)		
<b>Schacht</b>			
Abdeckungsklasse (A, B, D) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Leiter Edelstahlausführung	<input type="checkbox"/> Leiter GfK-Ausführung	Zulauftiefe <input type="text"/> mm
<b>Grundwasserstand</b>		<b>Pumpe/n</b>	
Höchststand ab OK Abdeckung <input type="text"/> m	<input type="checkbox"/> Private Haushalte	<input type="checkbox"/> Gewerbliche Nutzung	


Fax an 0771 8005-100

E-Mail an [pumpstation@mall.info](mailto:pumpstation@mall.info)

# Projektbogen Pumpen- und Anlagentechnik Teil 2/2

Webcode **M6001** 

Einbausituation / Ausstattung			
<input type="checkbox"/> Einzelanlage	<input type="checkbox"/> Doppelanlage	<input type="checkbox"/> Dreifachanlage	<input type="checkbox"/> Leistung auf mehrere Pumpen verteilt
Schaltanlage		Entfernung Steuerung / Pumpe	
<input type="checkbox"/> im Gebäude (Innenschrank)	<input type="checkbox"/> im Gelände (Freiluftschrank)	<input type="checkbox"/> bis 10 m	<input type="checkbox"/> ab 10 m – genaue Entfernung <input type="text"/> m
Rückstauschleife vorgesehen?		Druckleitung permanent steigend?	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

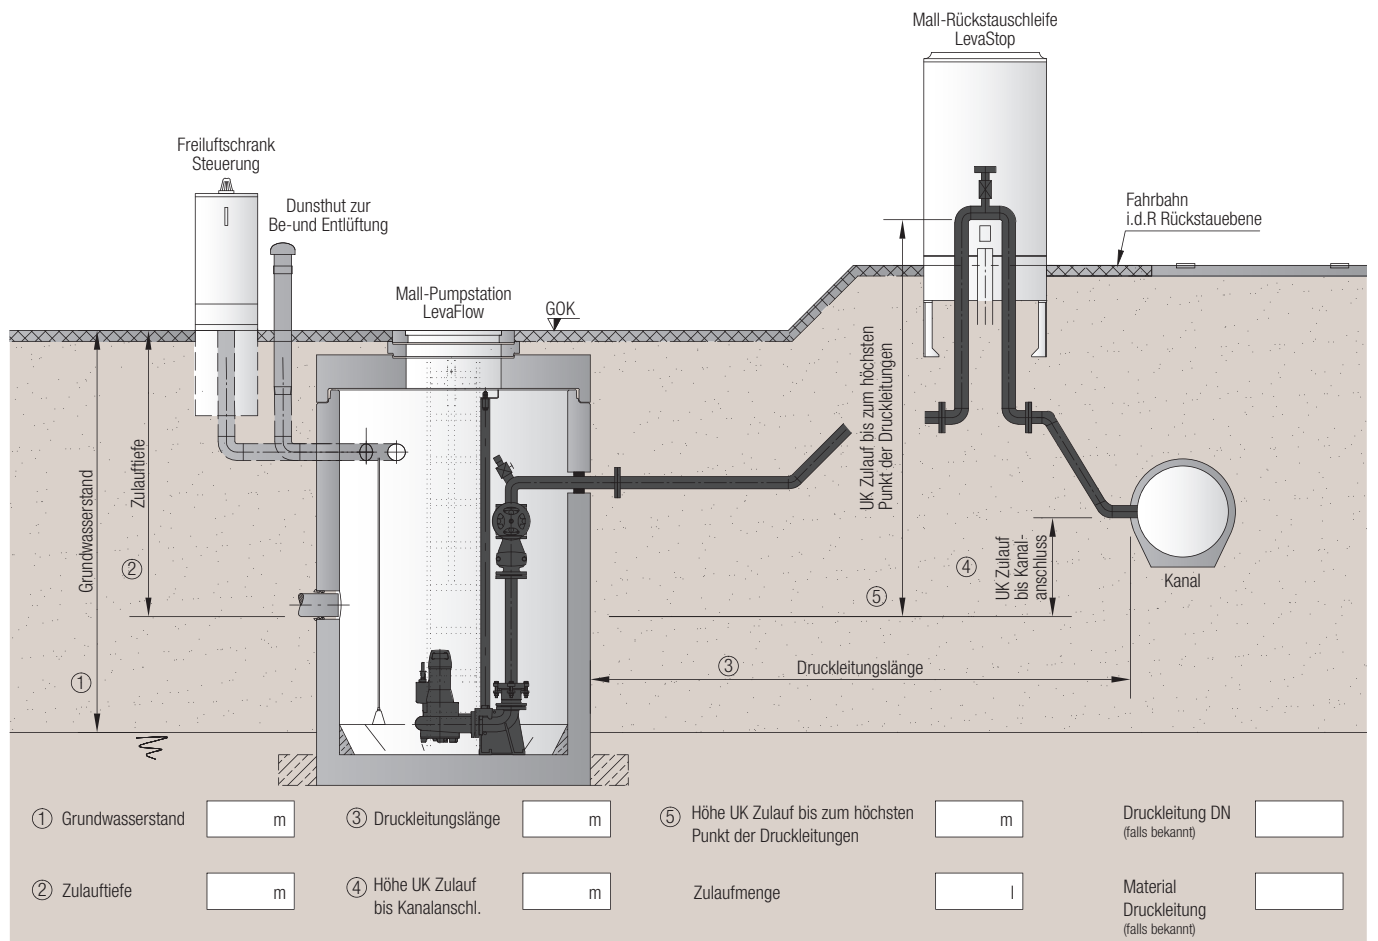

## Hinweise / Sonstiges / Ausstattungswünsche